矩計図

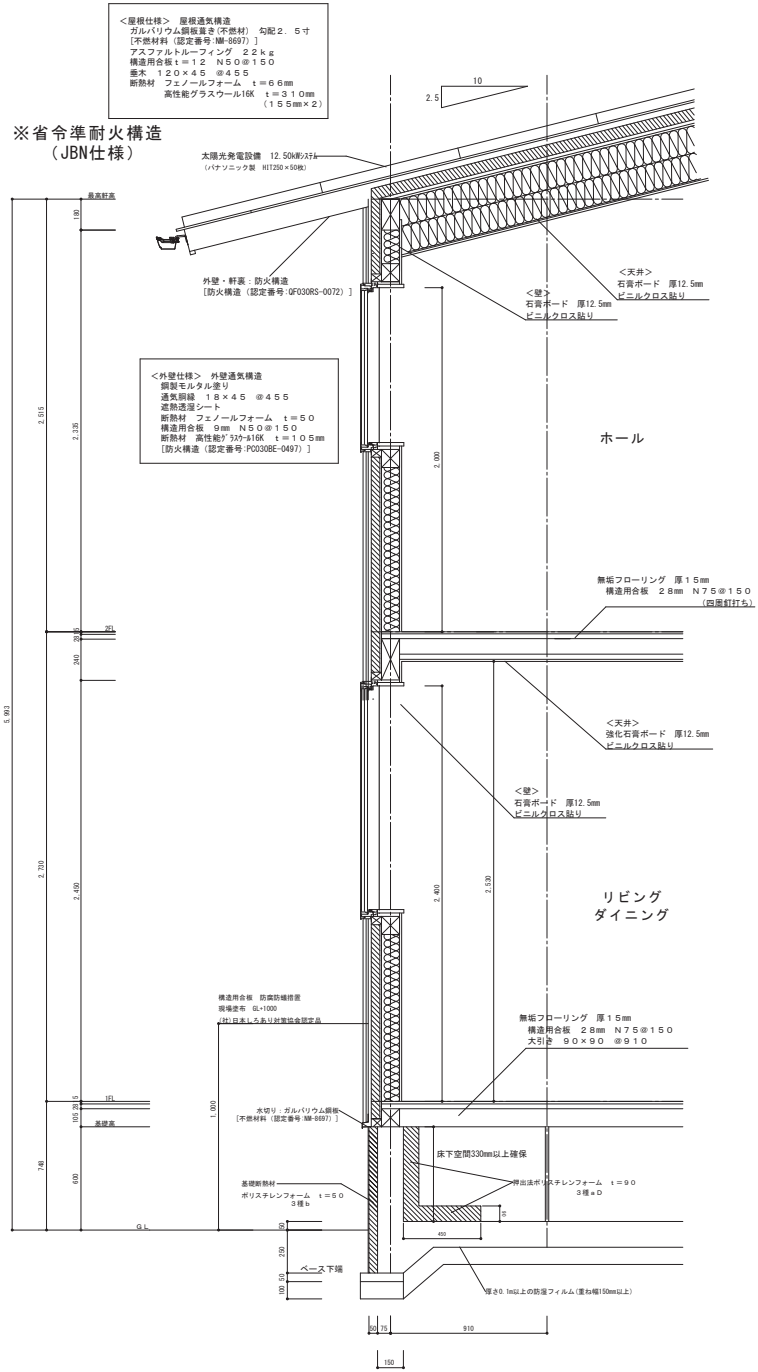
＜屋根仕様＞　屋根通気構造
ガルバリウム鋼板葺き（不燃材）　勾配２．５寸
［不燃材料（認定番号:NM-6697）］
アスファルトルーフィング　２２ｋｇ
構造用合板ｔ＝１２　Ｎ５０@１５０
垂木　１２０×４５　@４５５
断熱材　フェノールフォーム　ｔ＝６６mm
高性能グラスウール16K　ｔ＝３１０mm
（１５５mm×２）
※省令準耐火構造
（JBN仕様）
太陽光発電設備　12.50kW システム
（パナソニック製　HIT250×50枚）
最高軒高
外壁・軒裏：防火構造
［防火構造（認定番号:QF030RS-0072）］
＜外壁仕様＞　外壁通気構造
鋼製モルタル塗り
通気胴縁　１８×４５　@４５５
遮熱透湿シート
断熱材　フェノールフォーム　ｔ＝５０
構造用合板　９mm　Ｎ５０@１５０
断熱材　高性能グラスウール16K　ｔ＝１０５mm
［防火構造（認定番号:PC0308E-0497）］
＜天井＞
石膏ボード　厚12.5mm
ビニールクロス貼り
＜壁＞
石膏ボード　厚12.5mm
ビニールクロス貼り
ホール
無垢フローリング　厚１５mm
構造用合板　２８mm　Ｎ７５@１５０
（四周釘打ち）
2FL
＜天井＞
強化石膏ボード　厚12.5mm
ビニールクロス貼り
＜壁＞
石膏ボード　厚12.5mm
ビニールクロス貼り
リビング
ダイニング
構造用合板　防腐防蟻措置
現場塗布　GL-1000
（社）日本しろあり対策協会認定品
無垢フローリング　厚１５mm
構造用合板　２８mm　Ｎ７５@１５０
大引き　９０×９０　@９１０
1FL
基礎高
水切り：ガルバリウム鋼板
［不燃材料（認定番号:NM-6697）］
床下空間330mm以上確保
基礎断熱材
ポリスチレンフォーム　ｔ＝５０
３種ｂ
突出法ポリスチレンフォーム　ｔ＝９０
３種ａＤ
GL
ベース下端
厚さ0.1mm以上の防湿フィルム（重ね幅150mm以上）
5,903
2,515
2,385
2,300
2,400
2,000
2,530
2,400
7,48
6,00
1,000
910
450
150