



立面図

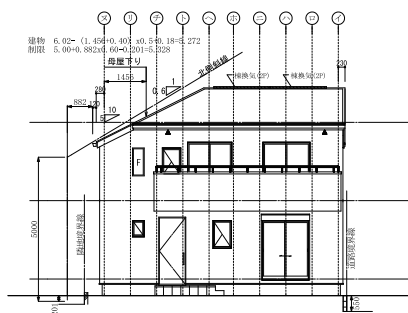


南側 立面図 S:1/100

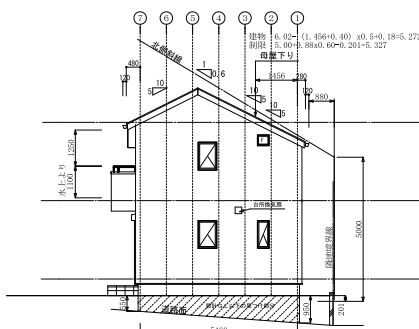


東側 立面図 S:1/100

道路の斜線制限は天空率を使用

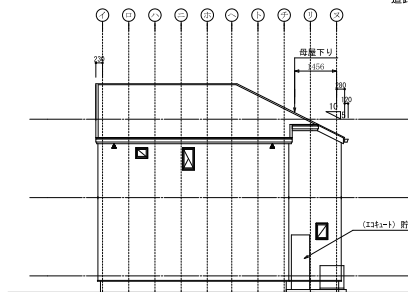

北側 立面図 S:1/100

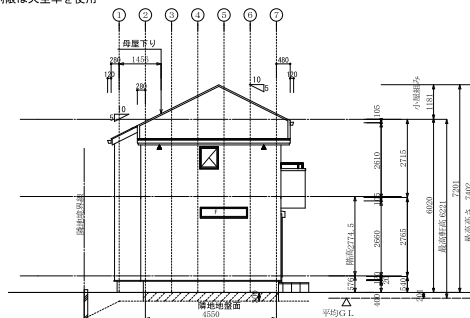

西側 立面図 S:1/100

● 地下換気口 200φ (3ヶ所付)
小車庫換気計算 (2階庫内)
▲ ... 軒裏換気孔 (フタ付 SF045 L910) (有効換気面積 0.016㎡/個) 天井距離約1.900以上設置
必要面積 42.73/900=0.047 ...A
有効面積 0.016 x 6=0.096 ...B
A < B ...OK S 箇所設置
● ... 屋根換気
OMF 5型 3P) =0.024㎡
必要面積 42.73/1600=0.026 ...A
有効面積 0.024x2=0.048 ...B
A < B ...OK 2 箇所設置

平均GLの算定
GL以下の見付け面積 5.46 x (0.95+0.55)/2= 4.095
建物面積 (8.13+5.46) x 2= 27.18 計5.46
5.46 / 27.18 = 0.20088 ... 0.201