


立面図

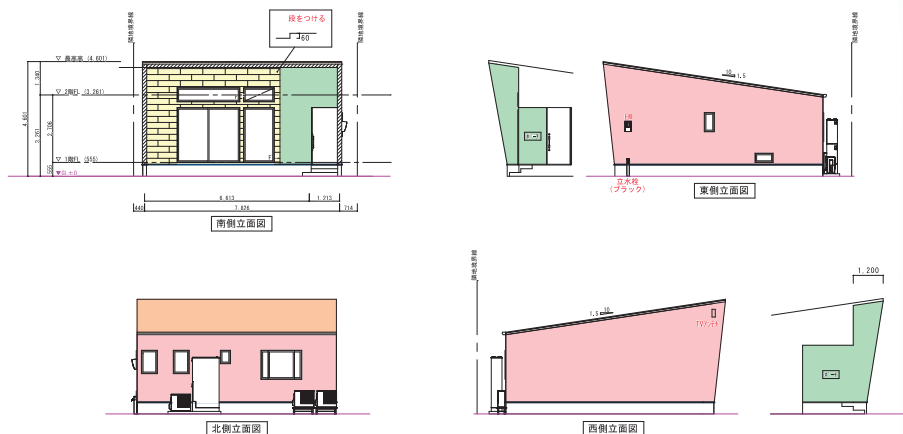

■性能診断結果

住宅の外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率(冷房期・暖房期)計算書より
H28年省エネルギー基準に基づく(木造戸建て住宅)

計算結果

外皮等面積の合計(ΣA)	200.77 m^2	冷房期の平均日射熱取得率(η_{AC})	1.7
外皮平均熱貫流率(U_A)	0.63 $W/(m^2K)$	暖房期の平均日射熱取得率(η_{AH})	1.7

省エネルギー基準外皮性能適合可否結果

	計算結果	基準値	判定	
外皮平均熱貫流率(U_A)	0.63 $W/(m^2K)$	0.87 $W/(m^2K)$	適合	● 等級4
冷房期の平均日射熱取得率(η_{AC})	1.7	2.8	適合	○ 等級3
				○ 等級2